Emitir Laudo de Aferição de Hidrômetro

O objetivo desta funcionalidade é emitir o laudo de aferição de hidrômetro, efetuada **AQUI**. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de Sistema**, no caminho: **GSAN > Atendimento ao Público > Hidrômetro > Emitir Laudo de Aferição de Hidrômetro**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela de filtro a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

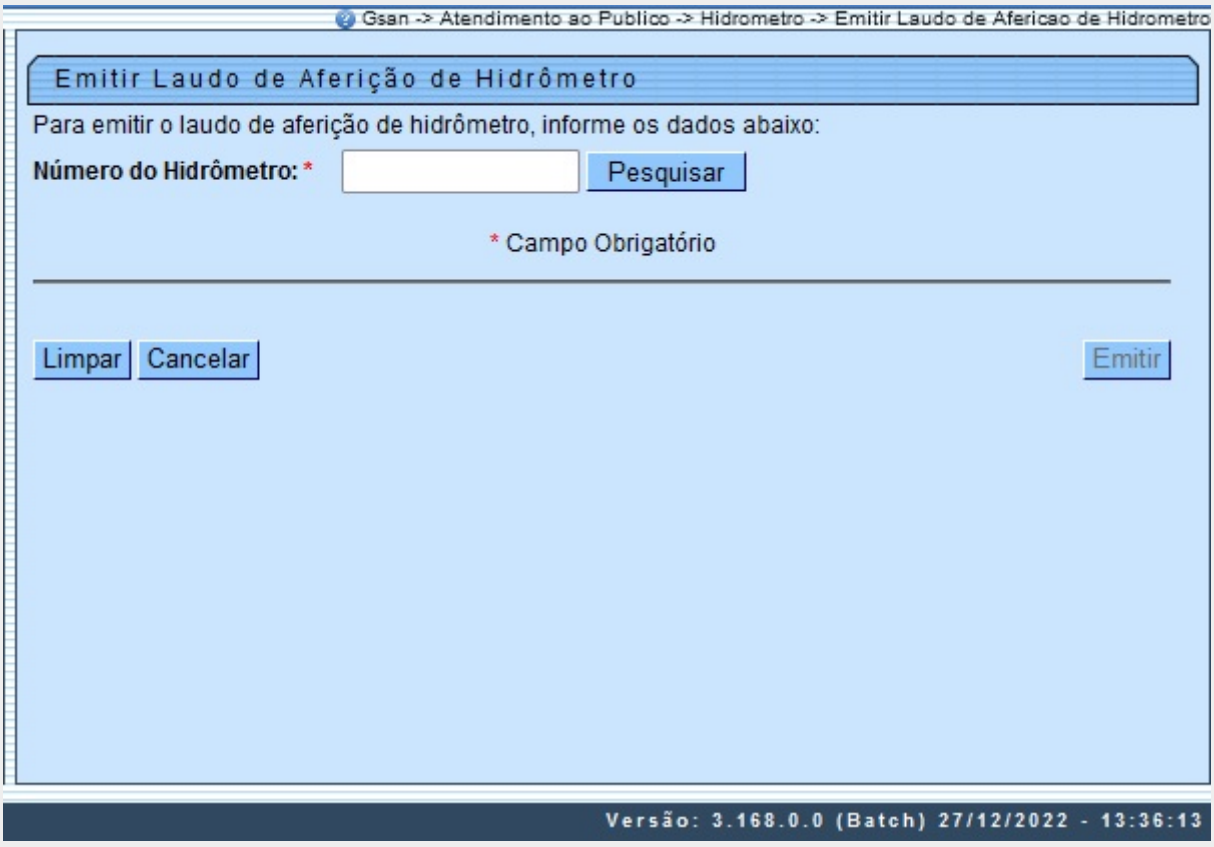

Acima, informe o número do hidrômetro com no máximo doze caracteres, incluindo dígitos e letras. Feito isso, clique em Pesquisar. O sistema seleciona a aferição mais recente para o hidrômetro informado:

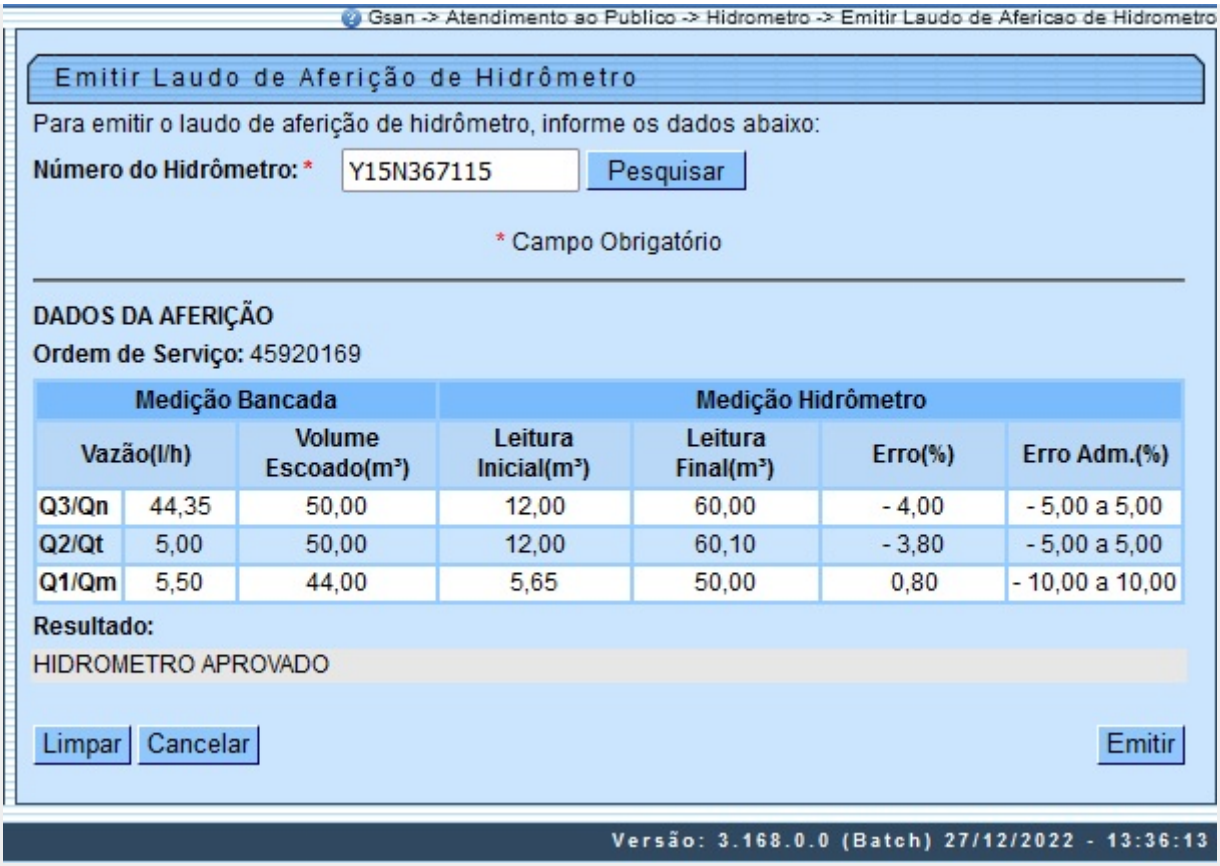

Agora, confirme os dados da aferição e clique em Emitir para emitir o laudo de aferição do hidrômetro informado

Laudo de Aferição

	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA LAUDO DE AFERIÇÃO HIDRÔMETRO	PAG 1 / 1 27/12/2022 14:49:39

Informo a V.S.ª, que foi aferido por esta Companhia o Hidrômetro abaixo qualificado:

DADOS DO IMÓVEL	
Matrícula Imóvel: 3883356	Inscrição do Imóvel: 109.00 .230.0106.000

DADOS DO HIDRÔMETRO		
Número: Y15N367115	Marca: ELSTER	Capacidade:1,5 M3/HORA
Diâmetro: 1/2 POL	Tipo: MULT MAGNETICO	Classe/Range:B

DADOS DO ENSAIO		
Registro de Atendimento: 96553040	Ordem de Serviço: 45920169	
Serviço Solicitado: AFERIC HID OFIC INF 20 M3	Bancada de Ensaio: Bancada Nº 02	
Setor Responsável pela Aferição: OFICINA DE HIDROMETRO BORBOREMA		
Validador: GSAN ADMIN	Matrícula:admin	Dt. Execução:20/12/2022

DADOS DA AFERIÇÃO

MEDIÇÕES DA BANCADA			MEDIÇÕES DO HIDRÔMETRO			PORTARIA 155 DE 30 DE MARÇO DE 2022 REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO (INMETRO)
Q(Vazão em l/h)		VOLUME ESCOADO (m³)	LEITURA INICIAL (m³)	LEITURA FINAL (m³)	ERRO(%)	ERRO ADMISSÍVEL INMETRO(%)
Q3/Qn	44,35	50,00	12,00	60,00	-4,00	-5,00 a 5,00
Q2/Qt	5,00	50,00	12,00	60,10	-3,80	-5,00 a 5,00
Q1/Qmin	5,50	44,00	5,65	50,00	0,80	-10,00 a 10,00

RESULTADO
HIDROMETRO APROVADO

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA
Av. Feliciano Cirne, 220 - Jaguaribe - João Pessoa - PB - CEP 58015-570
CNPJ: 09.123.654/0001-87 / Inscrição Estadual: 160572029
www.cagepa.pb.gov.br

IMPORTANTE: Qualquer rasura tornará nulo o efeito deste documento.

Você poderá verificar a autenticidade do Laudo de Aferição do Hidrômetro emitido, na nossa loja virtual
Link: https://agenciavirtual.cagepa.pb.gov.br/gsan/exibirInformacoesPortalCagepaAction.do

Autenticação Eletrônica: W6T420221220

Emitido o laudo, é possível validá-lo informando o número de sua autenticação eletrônica **AQUI**. Ou pelo QR Code do laudo, caso esteja acessando a **Loja Virtual** direto de um celular.

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Número do Hidrômetro	Campo obrigatório. Informe o número do hidrômetro com no máximo doze caracteres, incluindo dígitos e letras.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Pesquisar	Ao clicar neste botão, o sistema pesquisa a aferição mais recente para o hidrômetro informado.
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos da tela.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Emitir	Ao clicar neste botão, o sistema emite o laudo de aferição do hidrômetro.

Referências

Emitir Laudo de Aferição de Hidrômetro

Termos Principais

Hidrômetro

Clique **aqui** para retornar ao Menu Principal do GSAN.

From:
https://www.gsan.com.br/ - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:
https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:emitir_laudo_de_afericao_de_hidrometro&rev=1672239344

Last update: **28/12/2022 14:55**