Inserir Situação de Ligação de Água

O objetivo desta funcionalidade é inserir a situação de ligação de água. Ela pode ser acessada via **Menu de Sistema**, no caminho: **GSAN** > **Atendimento ao Público** > **Ligação de Água** > **Inserir Situação de Ligação de Água**.

Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo:

Observação

Informamos que os dados exibidos na tela a seguir são fictícios e não retratam informações de clientes.

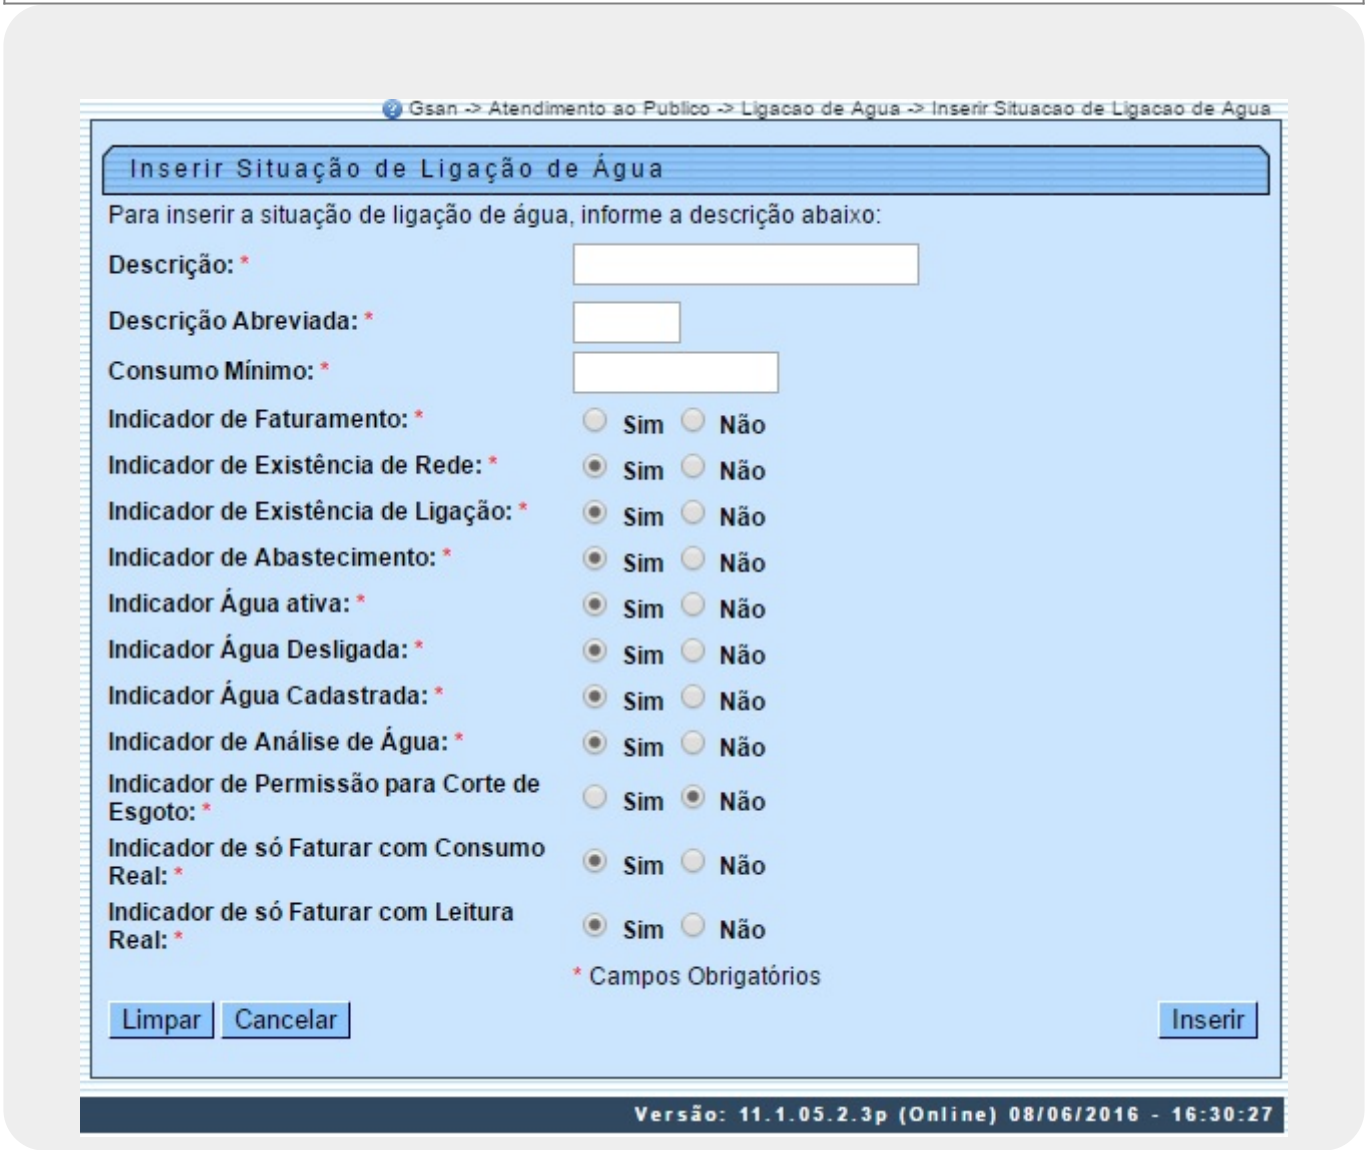

Acima, informe obrigatoriamente todos os campos (para detalhes sobre o preenchimento clique

AQUI) e clique no botão Inserir. Feito isso, o sistema efetua algumas validações:

Atenção: foram alteradas as funcionalidades de **Inserir Situação de ligação de Água**, e **Manter Situação de ligação de Água**, para tratar o indicador criado (*Indicador de Faturar com Leitura Real*). Caso o **Indicador de só Faturar com Consumo Real** esteja marcado com *Sim*, o **Indicador de Faturar com Leitura Real** deve assumir *Sim* e as demais combinações serão permitidas.

- Verificar preenchimento dos campos:
  - Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão da situação da ligação de água, o sistema exibe a mensagem: *Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado»*.
- Verificar existência de situação de ligação de água:
  - Caso a descrição da situação de ligação de água já exista, o sistema exibe a mensagem: *Situação de Ligação de Água «descrição da situação de ligação de água » já existe no cadastro*.
- Verificar sucesso da operação:
  - Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno.

Preenchimento dos Campos

Campo	**Orientações para Preenchimento**
Descrição	Campo obrigatório - Informe a Descrição da situação de ligação de água, com no máximo 20 (vinte) caracteres.
Descrição Abreviada	Campo obrigatório - Informe a Descrição abreviada da situação de ligação de água, com no máximo 3 (três) caracteres.
Consumo Mínimo	Campo obrigatório - Informe o consumo mínimo da situação da ligação de água com, no máximo 10 (dez) caracteres.
Indicador de Faturamento	Campo obrigatório - selecionar entre as opções *SIM* ou *NÃO*.
Indicador de Existência de Rede	Campo obrigatório - selecionar entre as opções *SIM* ou *NÃO*.
Indicador de Existência de Ligação	Campo obrigatório - selecionar entre as opções *SIM* ou*NÃO*.
Indicador de Abastecimento	Campo obrigatório - selecionar entre as opções *SIM* ou *NÃO*.
Indicador de Água Ativa	Campo obrigatório - selecionar entre as opções *SIM* ou *NÃO*.
Indicador de Água Desligada	Campo obrigatório - selecionar entre as opções *SIM* ou *NÃO*.
Indicador de Água Cadastrada	Campo obrigatório - selecionar entre as opções *SIM* ou *NÃO*.
Indicador de Análise de Água	Campo obrigatório - selecionar entre as opções *SIM* ou *NÃO*.
Indicador de Permissão para Corte de Esgoto	Campo obrigatório - selecionar entre as opções *SIM* ou *NÃO*.
Indicador de Só Faturar com Consumo Real	Campo obrigatório - selecionar entre as opções *SIM* ou *NÃO*.
Indicador de Faturar com Leitura Real	Campo obrigatório - selecionar entre as opções *SIM* ou *NÃO*.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção dos dados na base de dados.

Referências

Inserir Situação de Ligação de Água

Termos Principais

Ligação

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:
https://www.gsan.com.br/ - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:
https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:inserir_situacao_de_ligacao_de_agua&rev=1484251076

Last update: **31/08/2017 01:11**