

Manter Anormalidade de Leitura

Esta funcionalidade possibilita o usuário atualizar as informações do banco de dados relativos a anormalidade de leitura, e valida o preenchimento dos campos obrigatórios, no caminho: GSAN > Micromedição > Leitura > Manter Anormalidade de Leitura.

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Criado um campo na tabela leitura anormalidade, que indica se a anormalidade será omitida do R0939 - Relatório de Leituras e Anormalidades Informadas (GSAN > Relatório > Faturamento), mas permanece no Smartphone para ser utilizado pelo leiturista, nos seguintes códigos:

- 30 (Hidrômetro parado);
- 38(Hidrômetro parado sem consumo);
- 5 (Hidrômetro sem Lacre);
- 23 (Vazamento Antes do Hidrômetro);
- 24 (Vazamento Após o Hidrômetro); e
- 25 (Vazamento no Hidrômetro).

Alterada a funcionalidade para possibilitar à emissão de ordem de serviço seletiva automática para os imóveis quando apresentar XX vezes consecutivas as seguintes anormalidades:

- "Hidrômetro Quebrado"; e
- "Hidrômetro Retirado".

A funcionalidade de Inserir/Atualizar Anormalidade de Leitura foi alterada para receber o campo "Tipo de serviço" e "Empresa", responsável pelo serviço. Caso sejam identificadas as anormalidades serão geradas ordens seletivas automáticas, associada à empresa e com o tipo de serviço "INSPECAO DE ANORMALIDADE", definido em parâmetro.

O Batch também foi alterado, "Faturar Grupo de Faturamento", no processo "Gerar Ordem Serviço Anormalidade de Leitura" para identificar o tipo de serviço, criando assim o comando e as ordens de serviço.

O comando deverá ser gerado contendo os parâmetros a seguir:

- Descrição do comando "Comando automático das Ordens Seletivas";
- Serviço Tipo Serviço informado na anormalidade;
- Empresa Empresa informada na anormalidade.

Inicialmente o sistema exibe uma tela para filtrar as informações desejadas. Escolha uma ou mais opções no filtro e clique no botão Filtrar:

	Gsan -> Micromedicao -> Leitura -> Manter Anormalidade Leitura
Filtrar Anormalidade de Leitu	ıra
Para filtrar uma Anormalidade de Leitura	, informe os dados abaixo:
Descrição:	
	Iniciando pelo texto
Anormalidade Relativa a Hidrômetro:	O Sim O Não
Anormalidade Aceita para Ligação sem Hidrômetro:	O Sim O Não
Anormalidade de Uso Restrito do Sistema:	O Sim O Não
Anormalidade Acarreta Perda Tarifa Social:	O Sim O Não
Anormalidade Emite OS Automática:	O Sim O Não
Exibir a anormalidade no relatório de leituras e anormalidades informadas:	◯ Sim ◯ Não
Tipo de Serviço:	▼
Consumo a Ser Cobrado	
(anormalidade informada e leitura não informada):	•
Consumo a Ser Cobrado	
(anormalidade informada e leitura informada):	
Leitura para faturamento (anormalidade informada e leitura	
não informada):	· ·
Leitura para faturamento	
(anormalidade informada e leitura informada):	•
Indicador de uso:	O Ativo O Inativo O Todos
Limpar	Filtrar

Realizado o filtro, o sistema disponibiliza a tela abaixo, contendo as anormalidades que atenderam as condições solicitadas.

Em seguida, para atualizar a anormalidade desejada, clique no hiperlink de um dos registros do campo "Descrição da Anormalidade de Leitura", o sistema abrirá a tela "Atualizar Anormalidade de Leitura".

Para remover um ou mais itens, marque no(s) checkbox(s) correspondente(s), ou **Todos** para marcar todos os itens a serem removidos.

https://www.gsan.com.br/ Printed on 07/11/2025 01:08

07/11/2025 01:08 3/7 Manter Anormalidade de Leitura




Faça as modificações que julgar necessárias na tela abaixo e clique no botão

Atualizar

Last update: 31/08/2017 ajuda:micromedicao:manter_anormalidade_leitura https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:micromedicao:manter_anormalidade_leitura&rev=1443634466 01:11

https://www.gsan.com.br/ Printed on 07/11/2025 01:08

07/11/2025 01:08 5/7 Manter Anormalidade de Leitura

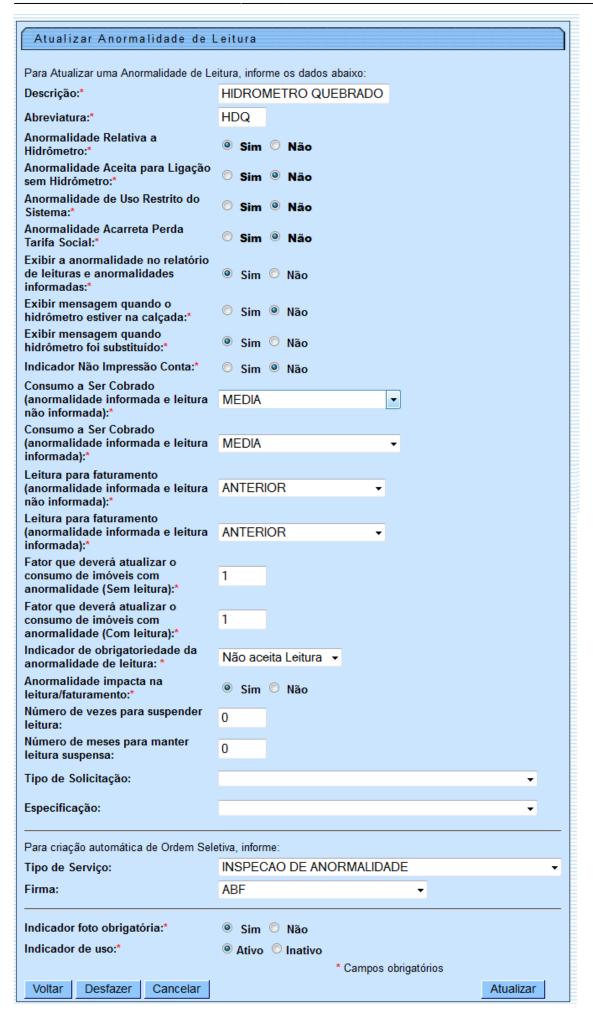

Com a inclusão dos campos "Tipo de Solcitação" e Especificação, o sistema poderá ser parametrizado, incluindo outras anormalidades de leituras para gerar Ordens de Serviços.

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Descrição(*)	Campo obrigatório - Crie um nome para a Anormalidade de Leitura.

Abreviatura(*)| Campo obrigatório - Crie uma abreviatura para a descrição Anormalidade Relativa a Hidrômetro(*)

| Campo obrigatório - Marque a opção *Sim,* caso a anormalidade seja relativa a hidrômetro. Caso contrário, marque *Não.* Anormalidade Aceita para Ligação sem Hidrômetro(*)

| Campo obrigatório - Marque a opção *Sim,* caso a anormalidade aceita para ligação sem hidrômetro. Caso contrário, marque *Não.* Anormalidade de Uso Restrito do Sistema(*)

| Campo obrigatório - Marque a opção *Sim,* caso a anormalidade seja de uso restrito do sistema.

Caso contrário, marque *Não.* Anormalidade Acarreta Perda Tarifa Social(*)

| Campo obrigatório - Marque a opção *Sim,* caso a anormalidade acarreta perda de tarifa social. Caso contrário, marque *Não.* Anormalidade Emite OS Automática(*)| Campo obrigatório - Marque a opção *Sim,* caso a anormalidade emita OS automática. Caso contrário, marque *Não.* Exibir a Anormalidade no Relatório Leituras Anormalidades Informadas | Marque a opção *Sim,* caso deseje que a anormalidade seja exibida no relatório de leituras anormalidades informadas. Caso contrário, marque *Não.* O sistema adota o padrão = *Sim.*

Exibir Mensagem Quando o Hidrômetro Estiver na Calçada(*)

| Campo obrigatório - Marque a opção *Sim,* para indicar que o hidrômetro está na calçada. Caso contrário, marque *Não.*O sistema adota o padrão = *Não.* Exibir Mensagem Quando o Hidrômetro Foi Substituído(*)

| Campo obrigatório - Marque a opção *Sim,* para indicar que o hidrômetro foi substituído. Caso contrário, marque *Não.* O sistema adota o padrão = *Não.* Indicador não Impressão Conta(*) | Campo obrigatório - Marque a opção *Sim,* para indicar a não impressão da conta. Caso contrário, marque *Não.*O sistema adota o padrão = *Não.* Tipo de Serviço(*) | Campo obrigatório - Escolha uma das opções disponibilizada pelo sistema.

Este campo fica inativo quando a "Anormalidade Emite OS Automática" estiver marcada = *Não.* Consumo a ser cobrado (anormalidade informada e leitura não informada)(*)

| Campo obrigatório - Escolha uma das opções disponibilizada pelo sistema*.* Consumo a ser cobrado (anormalidade informada e leitura informada)(*)| Campo obrigatório - Escolha uma das opções disponibilizada pelo sistema*.* Leitura para faturamento (anormalidade informada e leitura não informada)(*)

| Campo obrigatório - Escolha uma das opções disponibilizada pelo sistema*.* Leitura para faturamento (anormalidade informada e leitura informada)(*)| Campo obrigatório - Escolha uma das opções disponibilizada pelo sistema*.* Fator que deverá atualizar o consumo de imóveis com anormalidade (sem leitura)(*)

| Campo obrigatório - Informe o fator que deverá atualizar o consumo de imóveis com anormalidade. O campo deve ser numérico maior que zero e menor que 10.

Fator que deverá atualizar o consumo de imóveis com anormalidade (com leitura)(*)| Campo obrigatório - Informe o fator que deverá atualizar o consumo de imóveis com anormalidade. O campo deve ser numérico maior que zero e menor que 10*.* Indicador de obrigatoriedade da anormalidade de leitura(*)

| Campo obrigatório - Escolha uma das opções disponibilizada pelo sistema*.* Anormalidade impacta

https://www.gsan.com.br/ Printed on 07/11/2025 01:08

07/11/2025 01:08 7/7 Manter Anormalidade de Leitura

na leitura/faturamento(*)

| Campo obrigatório - Informe *Sim* caso a anormalidade impacta na leitura/faturamento. Caso contrário marque *Não.*

Número de vezes para suspender a leitura

| Informe o número de vezes para suspender a leitura. O campo deve ser numérico, caso não seja usado, preencher com zero*.* Número de meses para manter a leitura suspensa

| Informe o número de meses para manter a leitura suspensa. O campo deve ser numérico, caso não seja usado, preencher com zero*.* Tipo de solicitação

| Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema. Especificação | Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema. Tipo de Serviço

|Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.

Firma

|Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.

Indicador Foto Obrigatória

[Informe "Sim" para indicar a obrigatoriedade de foto, caso contrário, informe "Não".

Indicador de uso(*)

| Campo obrigatório - Selecione a opção *Ativo* ou *Inativo.* {table}

1 Funcionalidade dos Botões

{table} Botão

|Descrição da Funcionalidade

{image:Limpar.jpg}| Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo da tela em exibição.

{image:Filtrar.jpg}| Ao clicar neste botão, o sistema executa o filtro utilizando os parâmetros informados.

{image:Remover.png}| Ao clicar neste botão, o sistema remove o registro marcado no checkbox, exibe a tela de sucesso e retorna da tela de filtro. {image:Voltarfiltro.jpg}| Ao clicar neste botão, o sistema retorna a tela de filtro.

{image:Voltar.jpg}|Ao clicar neste botão, o sistema volta a tela anterior. {image:Desfazer.png}| Ao clicar neste botão, o sistema desfaz os procedimentos inseridos. {image:cancelar.jpg}| Ao clicar neste botão, o sistema cancela os procedimentos e retorna a tela principal. {image:Atualizar.png}| Ao clicar neste botão, o sistema atualiza as informações nas bases de dados.

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

 $https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:micromedicao:manter_anormalidade_leitura\&rev=1443634466. The property of the contraction of the contra$

Last update: 31/08/2017 01:11

